

Seuils de conformité
Cu 1 000 µg/l
Pb 10 µg/l
Ni 20 µg/l

Bâti.H

Dépôt labo Mme Bonnet						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Bâti.O

Salle des professeurs collège						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Sanitaire filles préau lycée						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Bâti.M

Sanitaire des 300						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Préparation labo 500						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Bâti.P

Self général						
Cu	●					
Pb	●					
Ni	●					
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Self légumerie						
Cu	●	●	●	●	●	●
Pb	●	●	●	●	●	●
Ni	●	●	●	●	●	●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Self marmite						
Cu	●	●	●	●	●	●
Pb	●	●	●	●	●	●
Ni	●	●	●	●	●	●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Self réfectoire						
Cu	●	●	●	●	●	●
Pb	●	●	●	●	●	●
Ni	●	●	●	●	●	●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Bâti.C

Infirmerie collège						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Sanitaire 1er étage						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Bâti.K

Appartement K0						
Cu	●	●	●	●		●
Pb	●	●	●	●		●
Ni	●	●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Appartement K1						
Cu	●	●	●	●		●
Pb	●	●	●	●		●
Ni	●	●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01


Bâti.Q

Gymnase lycée						
Cu	●	●	●	●	●	●
Pb	●	●	●	●	●	●
Ni	●	●	●	●	●	●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Cité scolaire de Digoin

Historique des résultats des analyses de l'eau aux 1^{er} et 2^e jets (cuivre - plomb - nickel)

- analyses conformes aux 1^{er} et 2^e jets ● analyses non conformes aux 1^{er} et 2^e jets
● analyses non conformes au 1^{er} jet - conformes au 2^e jet ● analyses conformes au 1^{er} jet - non conformes au 2^e jets
○ analyses conformes aux 1^{er}, pas de 2^e jet

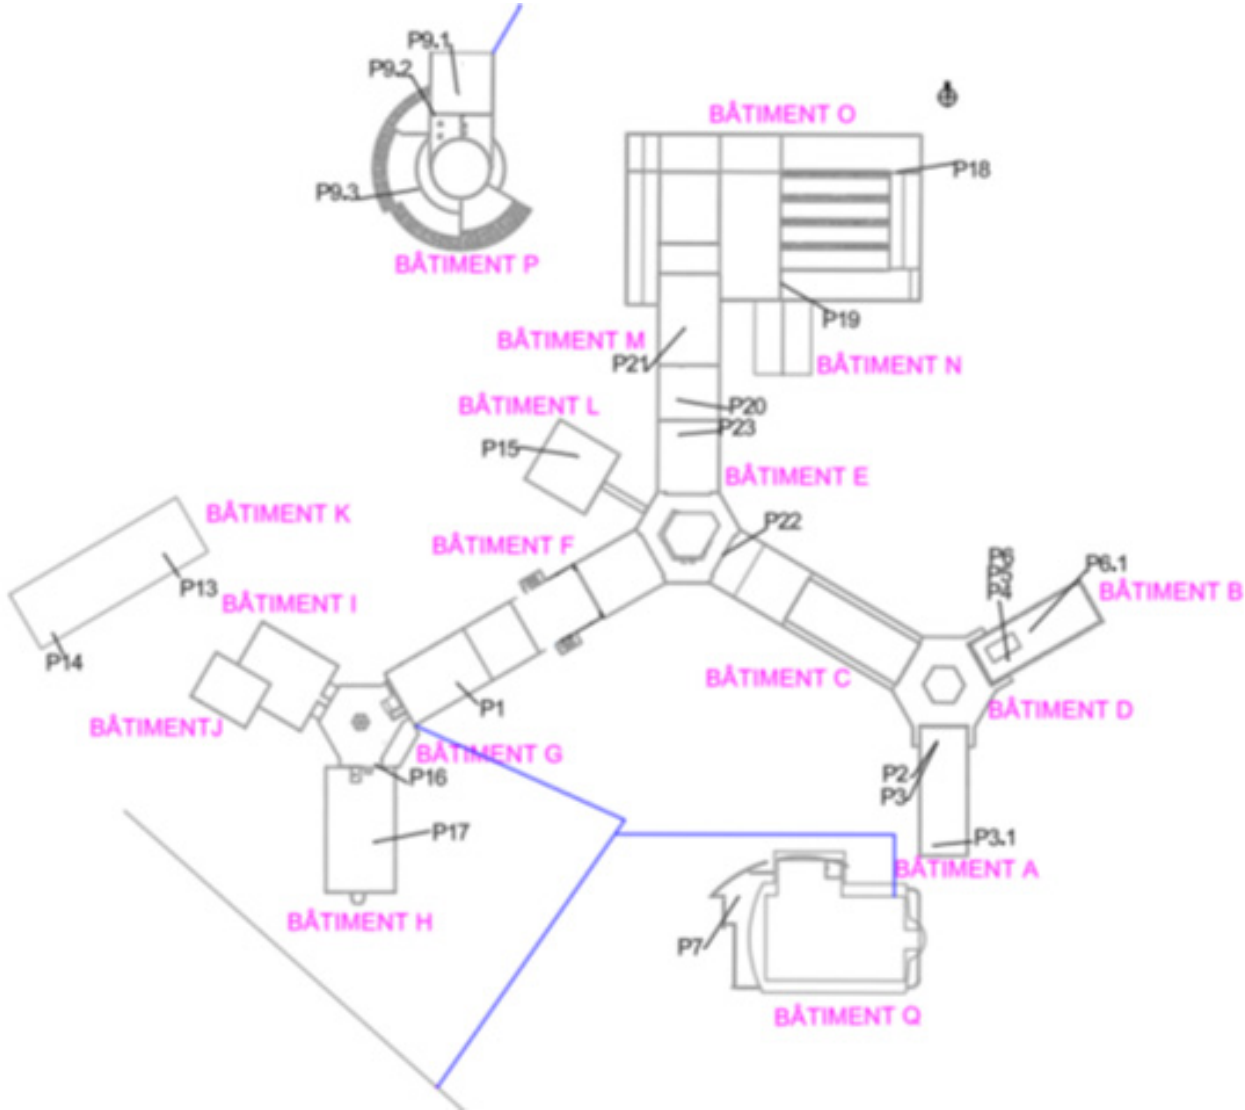

Bâti.F

Toilettes collège garçon						
Cu	●	●	●	●		●
Pb	●	●	●	●		●
Ni	●	●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Bâti.L

Administration lycée						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Bâti.G

Administration collège						
Cu	●	●	●	●	●	●
Pb	●	●	●	●	●	●
Ni	●	●	●	●	●	●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Bâti.E

Atelier agents de maintenance						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Salle des professeurs lycée						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Bâti.A

Dortoir 1						
Cu	●	●	●	●	●	●
Pb	●	●	●	●	●	●
Ni	●	●	●	●	●	●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Dortoir 2						
Cu	●	●	●	●	●	●
Pb	●	●	●	●	●	●
Ni	●	●	●	●	●	●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Chambre 1 BTS						
Cu			●			
Pb			●			
Ni			●			
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Bâti.B

Dortoir 3						
Cu	●		●	●	●	●
Pb	●		●	●	●	●
Ni	●		●	●	●	●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Dortoir 4						
Cu	●		●	●	●	●
Pb	●		●	●	●	●
Ni	●		●	●	●	●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique						
Cu	●		●	●	●	●
Pb	●		●	●	●	●
Ni	●		●	●	●	●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur						
Cu						○
Pb						○
Ni						○
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01

Vestiaire agents de ménage						
Cu		●	●	●		●
Pb		●	●	●		●
Ni		●	●	●		●
	17/10	7/11	20/11	8/12	15/12	7/01